
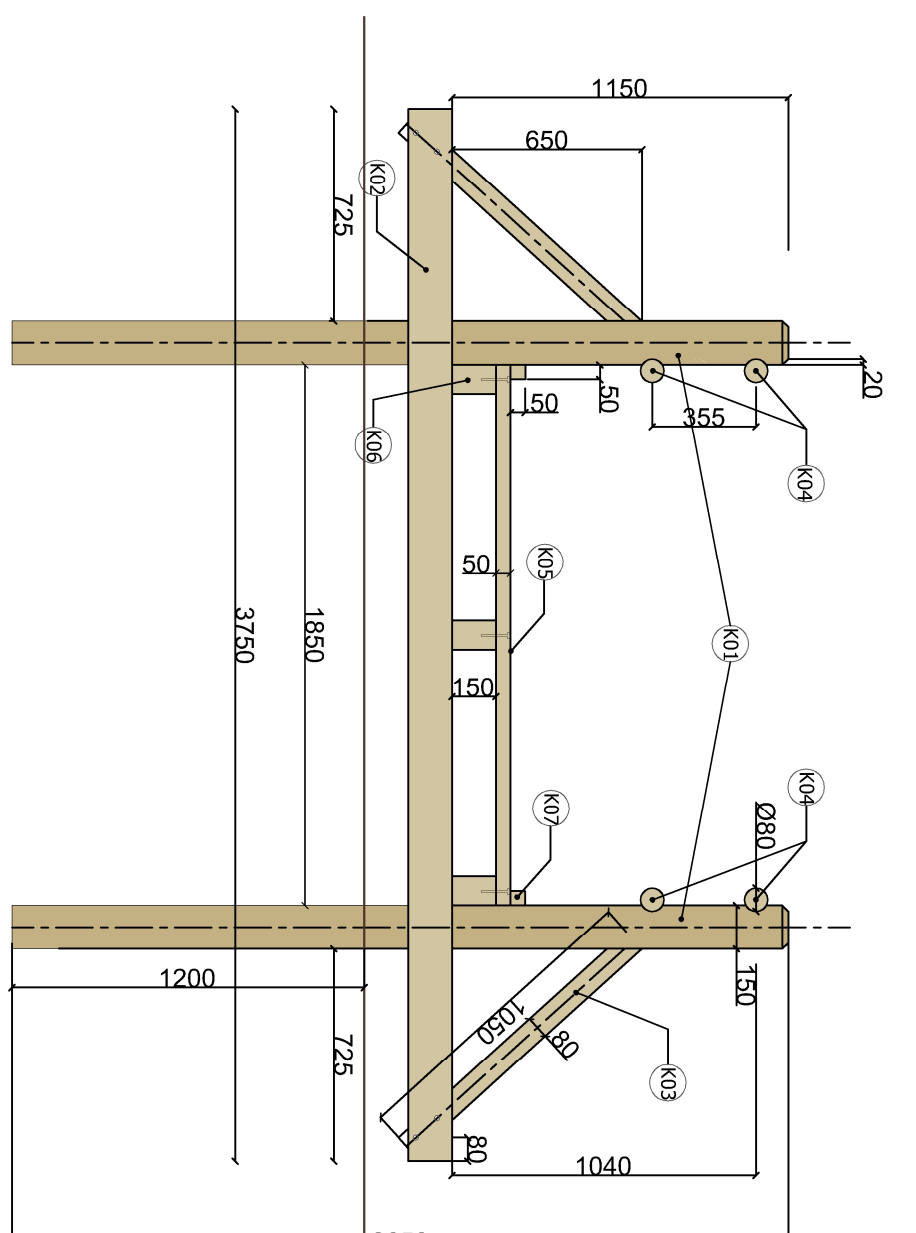
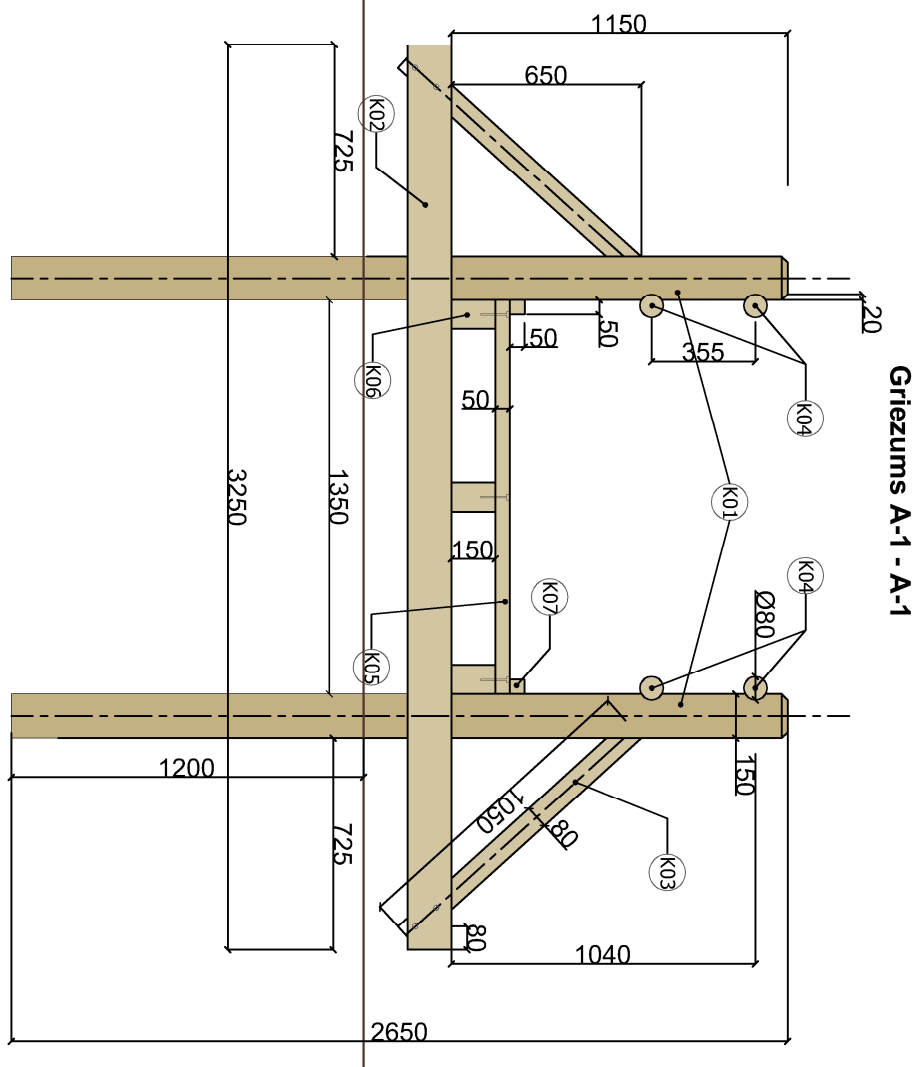
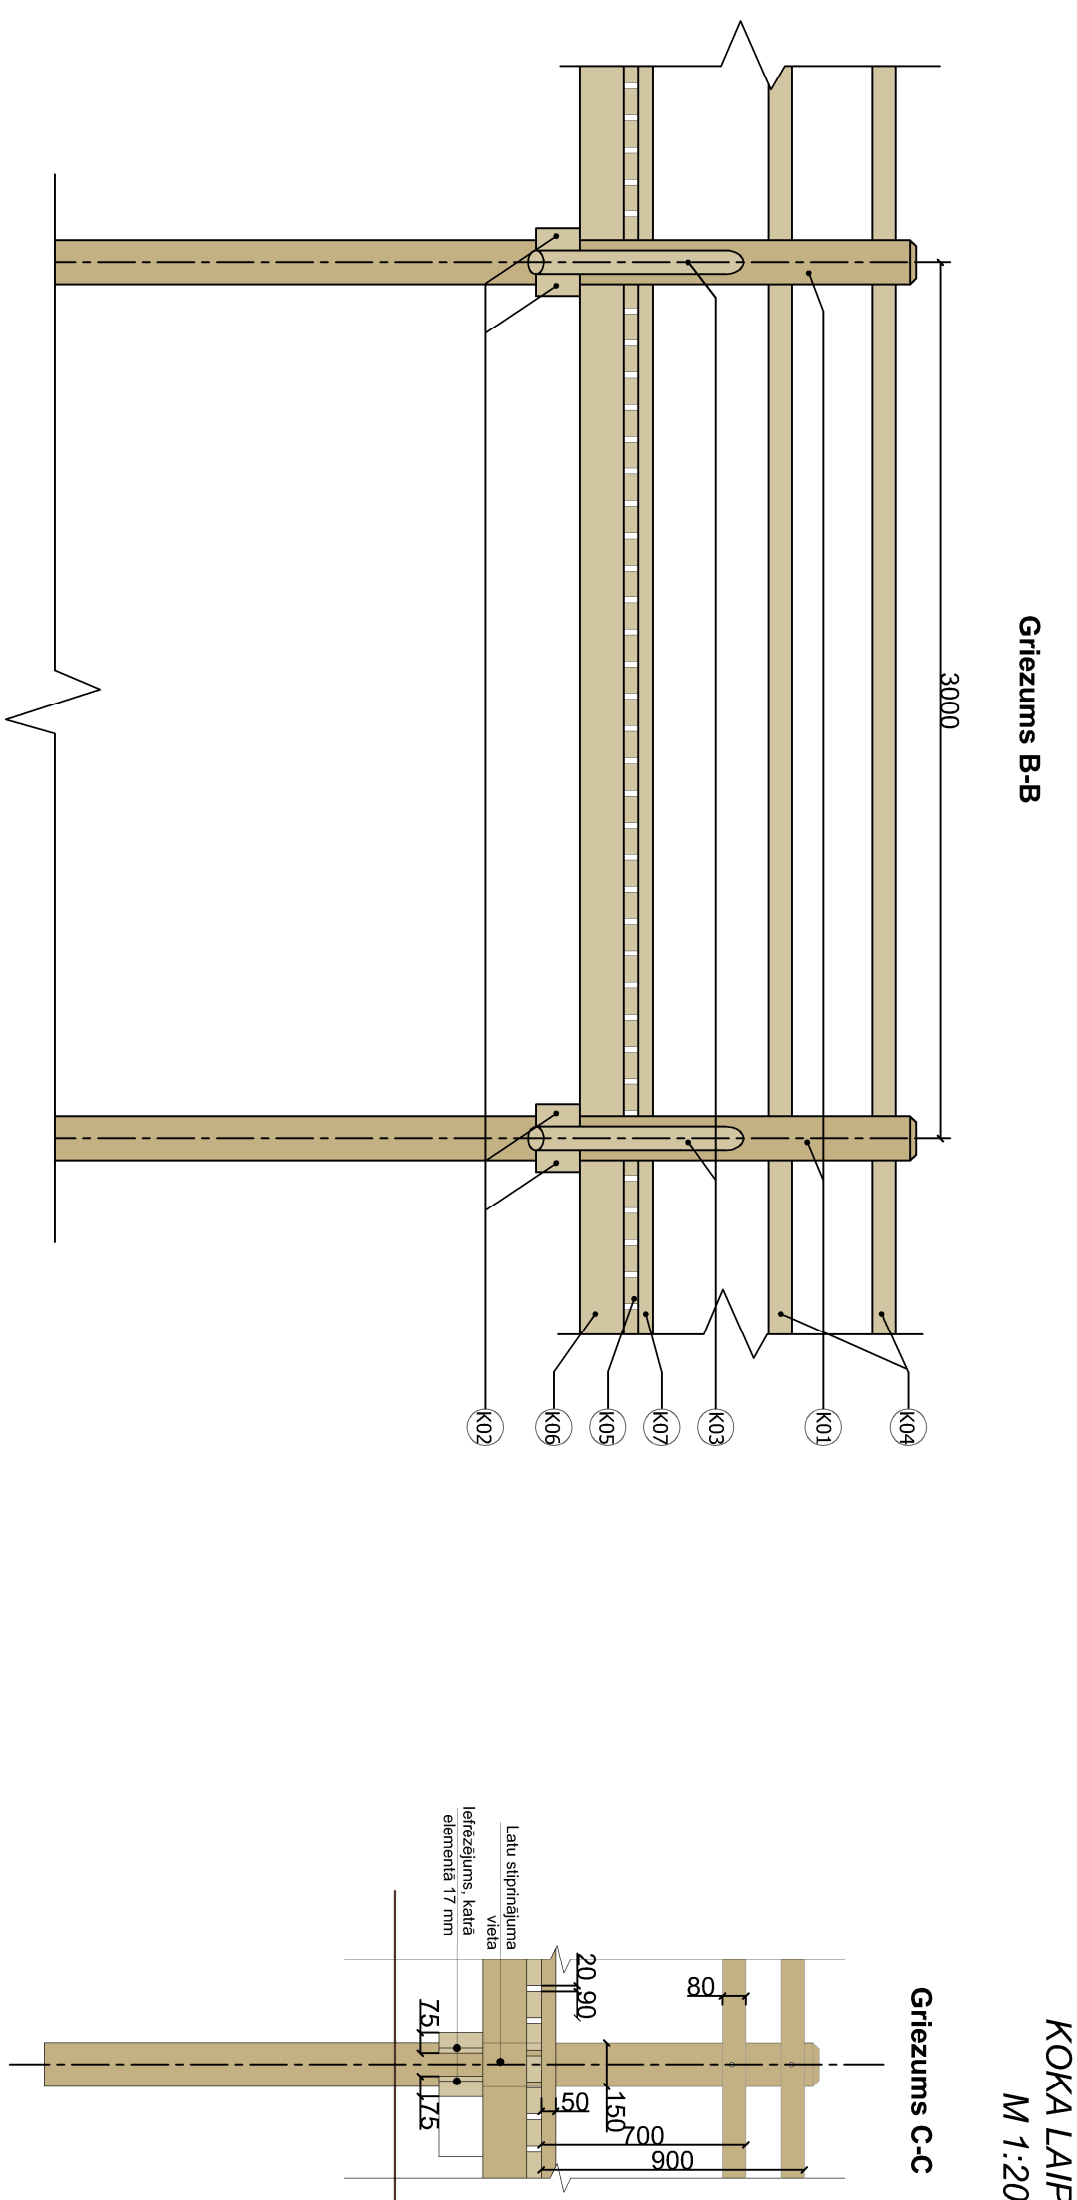
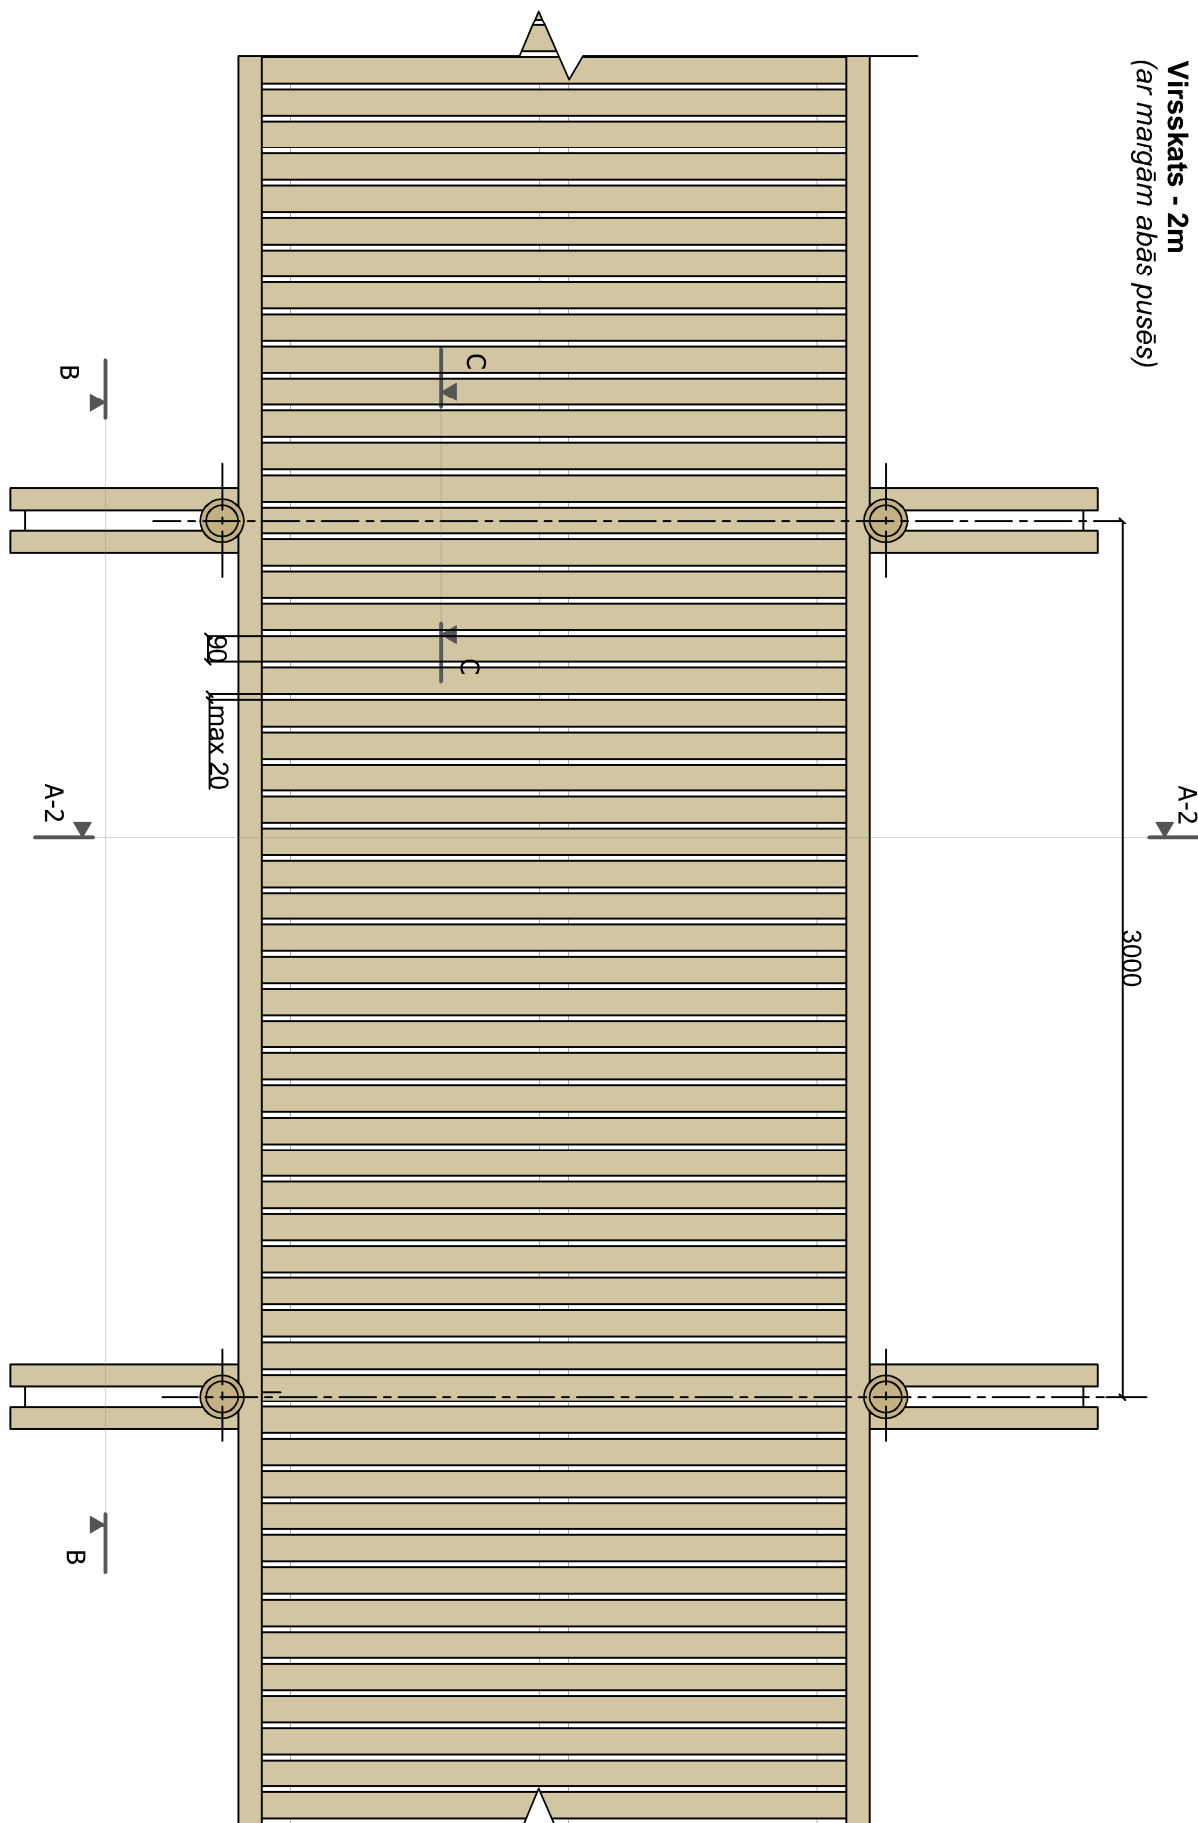


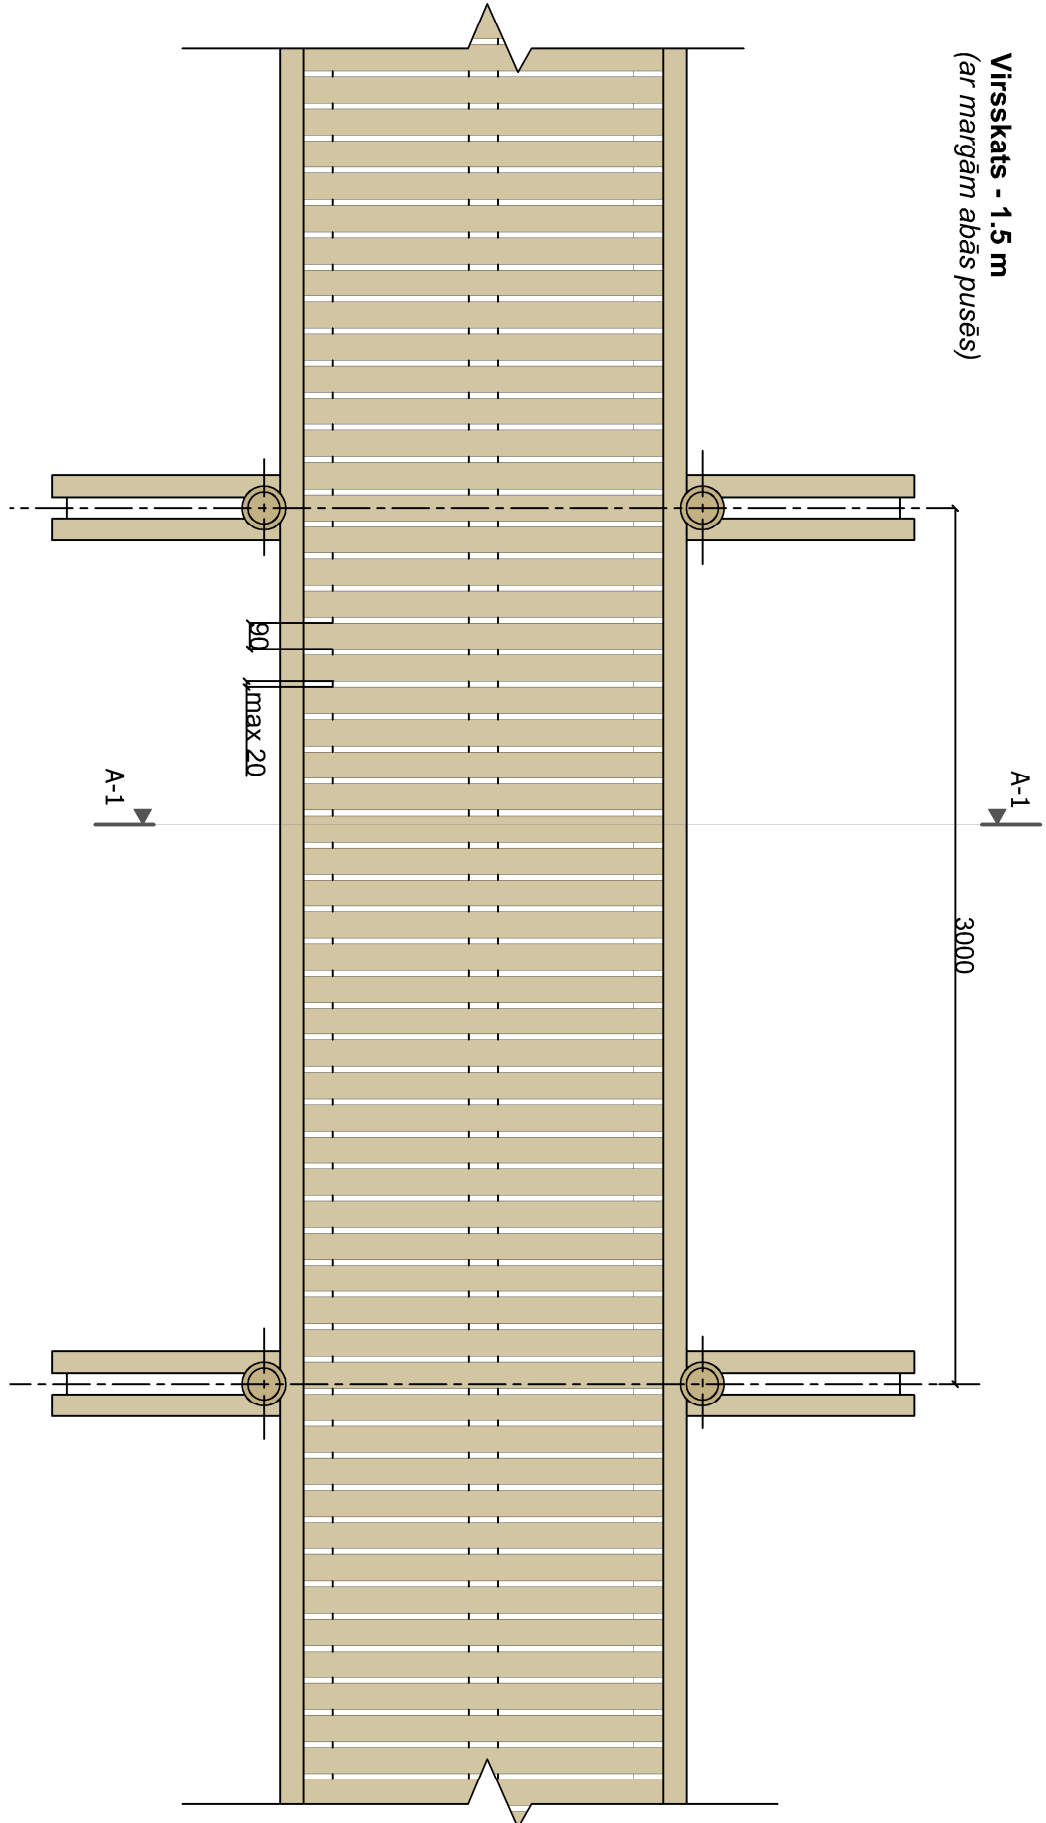

Piezīmes:

Izmēri doti milimetriem.

Elementu savienošana izmantot kokšķirves (pašgrieztas skīves ar gremdgaivju, daļēju vītni, TORX, 5x150, T25, Z1).

Pirms konstrukcijas skirvēmās veikt ubumus skirvju virsās, lai izvairītos no kokrūsas plaisāšanās (izvēlēties vienu izmuru mazāku urbi par skirves izmēru).

Marķu elementi - Ø150mm, mērgas un atgāzņņ mizoti aploķoka stabi Ø80mm.

Grīdas dēli - neievēliti.

Kokmateriālu specifikaļāļi dole materiālu gannu uzstādīt bez rezerves.

Nay pieļaujama saplaisāļūs aploķoka piegāde.

Aploķoka kokmateriāliem izmantot skujkoku (1 šķiras, bez trūpes pazīmēm).

Zāģmateriālu pieļaujamās zaru staisls atbilstošī "SKURVOKU ZĀģMATERIĀLU PIELEIĻOŠANA vadlīnijas 2.3. nodalāļi.

Šie rādītāļņi ir tipiska un projekēšanas laikā tās precīzāļi atbilstošī projekļejama situāļāļi.

Teritorāļās sadalās plānuss, rādītāļņus un pieasēstās skaiti atbēdgas sadalās lāpās.

Materiāli daudzumā tiek apļāķāļņi pēc plāna, neievērojot projekļēta rēļļa dēļņu un braukāļņu sīļņumus. Sastādāļi izmaksu apļāķāļņus materiāliem - ņemti vērā izbēvās sīļņpurnu.

Materiāla daudzumā precīzāļi būvniecības laikā.

Būvuzņēmēļņāļņi sastādāļi piedāvāļņurni ir āļveidēļi baļļu, latu un dēļļu satuvāļņāļņurni trasēs pārgāļveidēļņos!

Apstrāde pret bojāšanos

Lai aizsargātu koksnī no bojāšanās, pirms robežu zīmes izveides paredzēta koksnēs dzija impregnēšana (brūnā krāsā)

4.klase. Uzijo impregnesanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu $25\% \pm 3\%$

-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas: virs zemes

4. klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnē, kas iekārta zemē. Koka elementu virsmas iāpšūcinā ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.

Alzseigmateriālais izvēlētais abhissīstī LVS EN 350-2:2000. "Koka un koksnēs izstrādājumu izturība - Masīvas koksnēs dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropa izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām".

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaitis
1.	Šlābs/ apakšoks	K01	Ø150x2650	2
2.	Lātas	K02	75x150x3250	2
3.	Alģazānis	K03	Ø80x1050	4
4.	Apakšoks	K04	Ø80x3000	4
5.	Grīdas dēļi	K05	50x90x1350	28
6.	Sijas	K06	100x150x3000	3
7.	Lātas	K07	50x50x3000	2
8.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaitis
1.	Stabs/ apalkokšs	K01	Ø150x2650	2
2.	Lāss	K02	75x150x3750	2
3.	Aļģaznis	K03	Ø80x1050	4
4.	Apalkokšs	K04	Ø80x3000	4
5.	Grūdas dēļi	K05	50,90x1850	28
6.	Sijas	K06	100x150x3000	3
7.	Lāss	K07	50,50x3000	2
8.	Slipinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.