KOKA LAIPAS TIPS NR.3
M 1:20 / 3.kārta

Virsskats - 1.5 m
(ar margām labejā pusē)

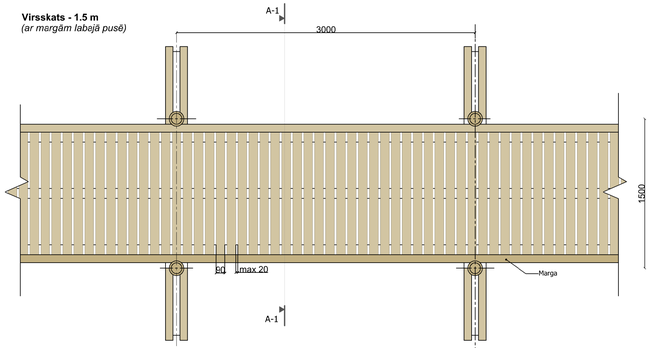

Virsskats - 2m
(ar margām labajā pusē)

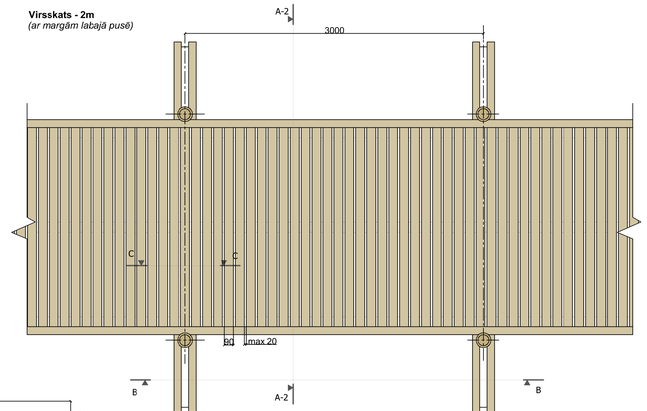

Griezums B-B

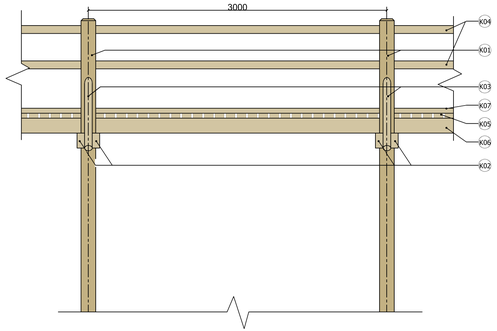

Griezums C-C

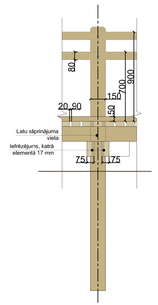

Griezums A-1 - A-1

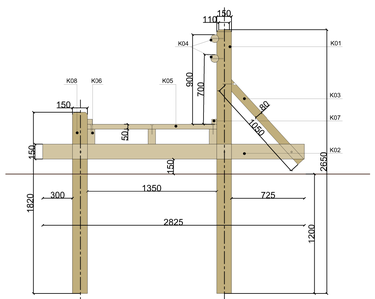

Griezums A-2 - A-2

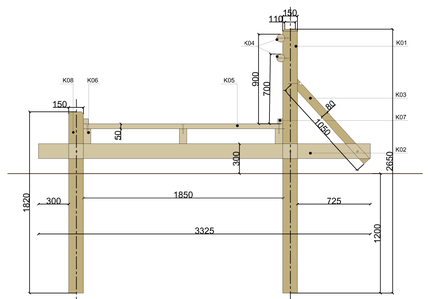

Piezīmes:
Izmēri doti milimetros.
Elementu savienošanai izmantot kokskrūves (pašgriezošās skrūves ar gremdgalvu, daļēju vītni, TORX, 5x150,T25, Zn).
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēra mazāku urbi par skrūves izmēru).
Margu elementi - Ø150mm, margas un atgāžņi mizoti apaļkoka stabi Ø80mm.
Grīdas dēļi - neēvelēti.
Kokmateriāli specifikācijā dotie materiālu garumi uzrādīti bez rezerves.
Nav pieļaujama saplaisājuša apaļkoka piegāde.
Apaļkoka kokmateriāliem izmantot skujkoku (1.šķiras, bez trupes pazīmēm).
Zāgmateriālu pieļaujamais zaru skaits atbilstoši "SKUJKOKU ZĀGMATERIĀLU PIELIETOŠANA vadlīnijas" 2.3. nodaļai.
Šie risinājumi ir tipveida un projektēšanas laikā tiks precizēti atbilstoši projektējamai situācijai.
Teritorijas sadaļas plānus, risinājumus un piesaistes skaitli attiecīgās sadaļas lapās.
Materiālu daudzumi tiek aprēķināti pēc plāna, neievērojot projektētā reljefa celiņu un brauktuvju slīpumus. Sastādot izmaksu aprēķinu materiāliem - ņemt vērā izbūves slīpumu.
Materiāla daudzumu precizēt būvniecības laikā.
Būvuzņēmējam sastādot piecāvājumu ir jāievērtē balstu, latu un dēļu satuvinājumi trases pagrieziemos!

Apstrāde pret bojāšanos
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms robežu zīmes izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (brūnā krāsā)-
4.klase. Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas ierokama zemē.
Koka elementu virsmas jāpesācina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības.
Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām".

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA uz 3 tekošajiem metriem laipai gar labo pusi - 1.5 m.

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaits
1.	Stabs/ apaļkoks	K01	Ø150x2650	1
2.	Stabs/apaļkoks	K08	Ø150x1820	1
3.	Atgāznis	K03	Ø80x1050	1
4.	Apaļkoks	K04	Ø80x3000	2
5.	Grīdas dēļi	K05	50x90x1850	28
6.	Latas	K02	75x150x2825	2
7.	Latas	K06	75x150x3000	3
8.	Latas	K07	50x50x3000	2
9.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA uz 3 tekošajiem metriem laipai gar labo pusi - 2.0 m.

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaits
1.	Stabs/ apaļkoks	K01	Ø150x2650	1
2.	Stabs/apaļkoks	K08	Ø150x1820	1
3.	Atgāznis	K03	Ø80x1050	1
4.	Apaļkoks	K04	Ø80x3000	2
5.	Grīdas dēļi	K05	50x90x1850	28
6.	Latas	K02	75x150x3325	2
7.	Latas	K06	75x150x3000	3
8.	Latas	K07	50x50x3000	2
9.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.